



housenet **Rackbox for unify openscape business X1**


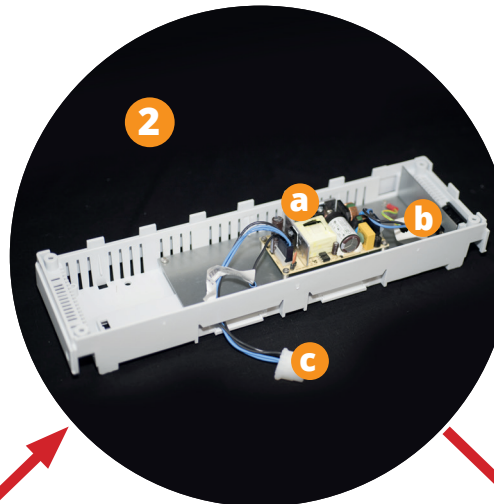


Der Umbau und die Inbetriebnahme dieses Gehäuses darf nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen. Nicht mehr verwendete Teile müssen fachgerecht entsorgt werden.

Umbauanleitung Openscape Business X1 auf housenet Rackgehäuse

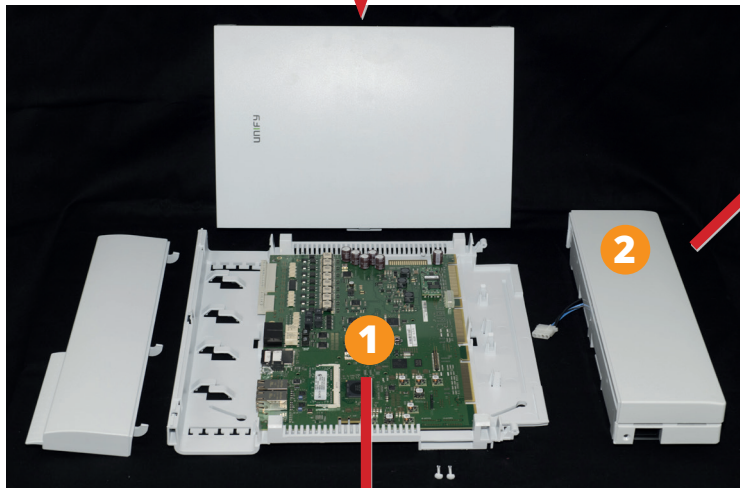

- 1: Mainboard
- 2: altes Netzteilgehäuse
- a: Netzteil
- b: Netzkabel mit Erdungsschraube und Zahnscheibe
- c: Niederspannungskabel mit Erdungsschraube und Zahnscheibe

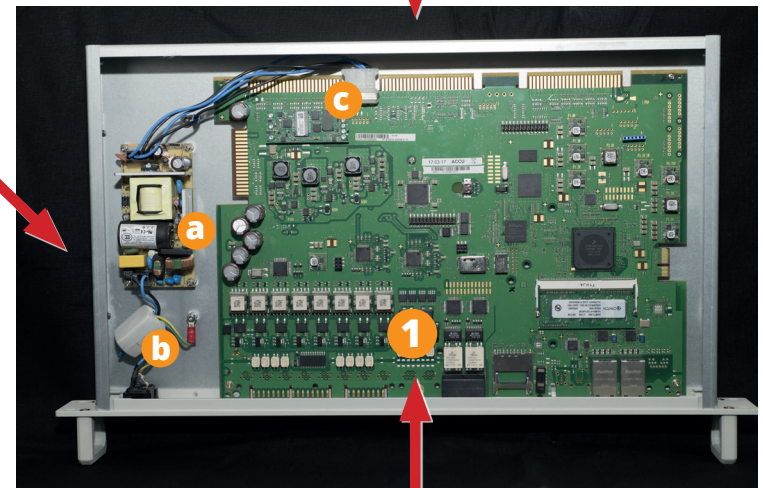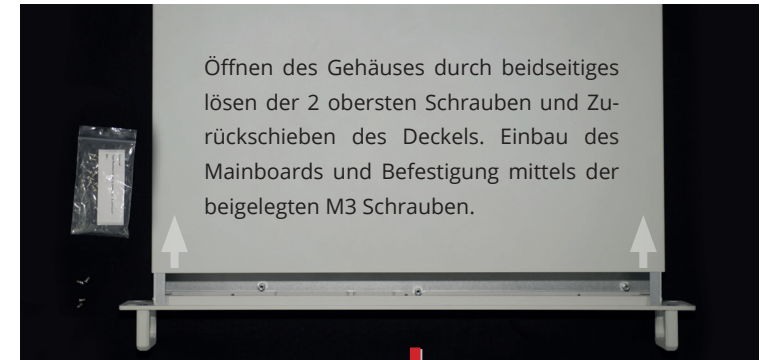

Die Befestigung des Netzansteckkabels erfolgt in Durchsteckmontage. Ein späteres Lösen ist nicht mehr möglich und erfordert den Austausch des Bauteils. Beide Erdungspunkte sind mit den **Originalschrauben und Zahnscheiben** des alten Gehäuses zu versehen. Abschließende Sichtprüfung auf Ordnungsgemäße Montage und Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen nach EN.